


* ELETRODUTOS NÃO COTADOS SÃO DE 3/4"

* TOMADAS NÃO INDICADAS SÃO DE 127V E 10A



SIMBOLOGIA	
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS
	CODIFICAÇÃO DO CIRCUITO
	PONTO DE LUZ FLUORESCENTE NO TETO EM CAIXA OCTOGONAL 4x4"
	TOMADA DE USO GERAL EM CAIXA 4x2", 2P+T, 10A A 0,30M DO PISO ACABADO
	TOMADA DE USO GERAL EM CAIXA 4x2", 2P+T, 10A A 1,20M DO PISO ACABADO
	TOMADA DE USO GERAL, EM CAIXA 4x2", 2P+T, 10A A 2,00M DO PISO ACABADO
	INTERRUPTOR PARALELO, EM CAIXA 4x2", A 1,20M DO PISO ACABADO
	TOMADA 20A AR CONDICIONADO, EM CAIXA 4x2", A 2,00M DO PISO ACABADO
	INTERRUPTOR VENTILADOR DE TETO, EM CAIXA 4x2", A 1,20M DO PISO ACABADO
	INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA SEÇÃO, EM CAIXA 4x2", A 1,20M DO PISO ACABADO
	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM
	PONTO DE VENTILADOR DE TETO EM CAIXA OCTOGONAL 4x4"
	CONDUTOR EM ELETRODUTO FASE, NEUTRO, TERRA E RETORNO
	ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO OOU NA PAREDE
	ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO

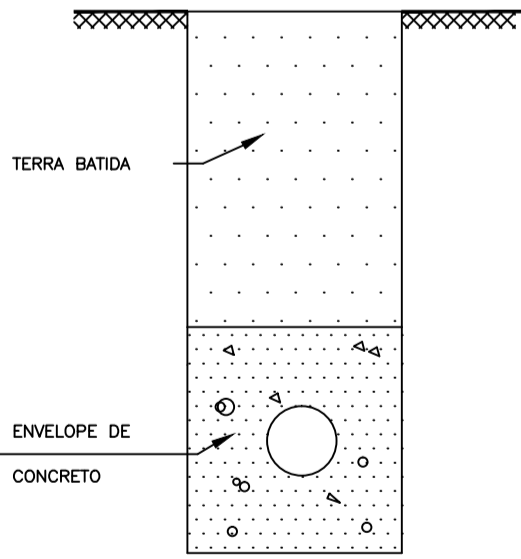



NOTAS:

ESCREVER A CADA 2,00 m., COM TINTA VERMELHA, SOBRE O ENVELOPE "PERIGO-TUBULACAO ENERGIZADA".


DETALHE A
ENVELOPAMENTO DE DUTO DO
RAMAL SUBTERRANEO
SEM ESCALA
DIMENSÕES EM cm.

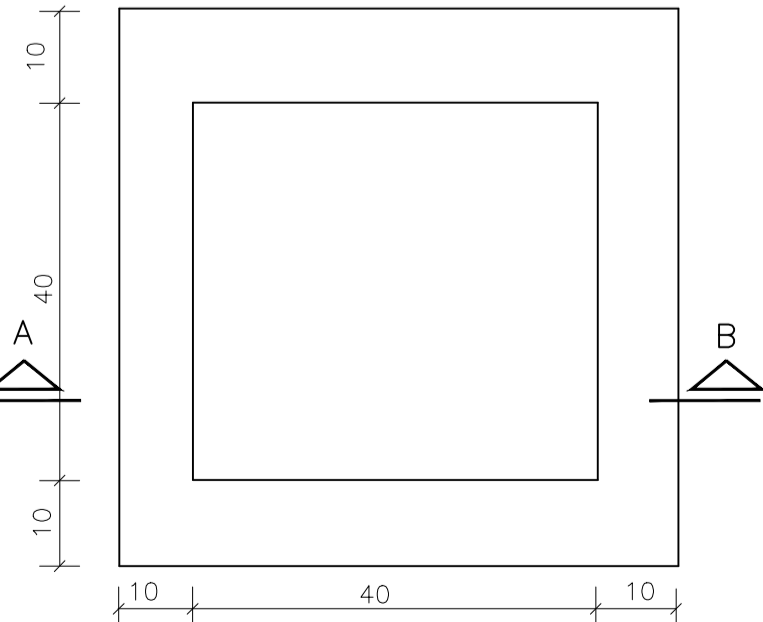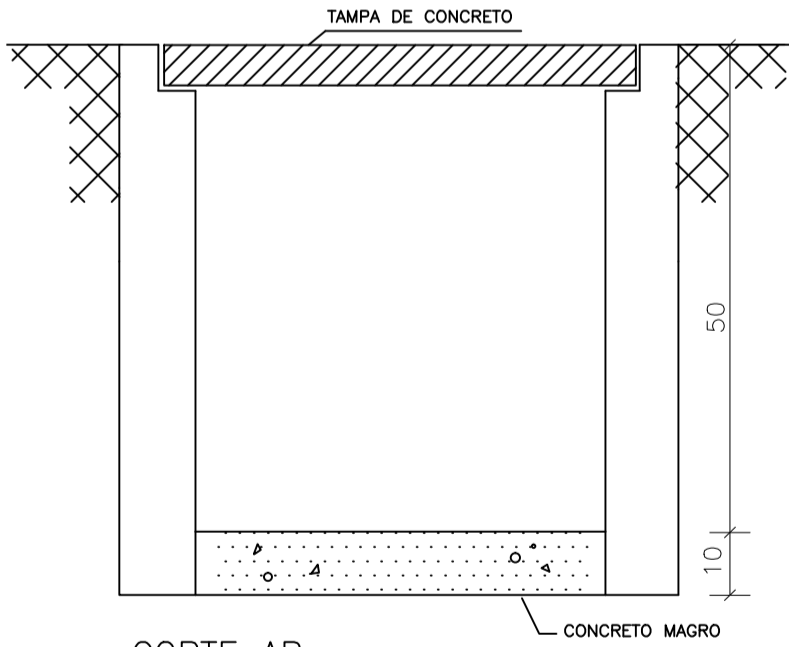

DETALHE B
CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA ()
SEM ESCALA
DIMENSÕES EM cm.

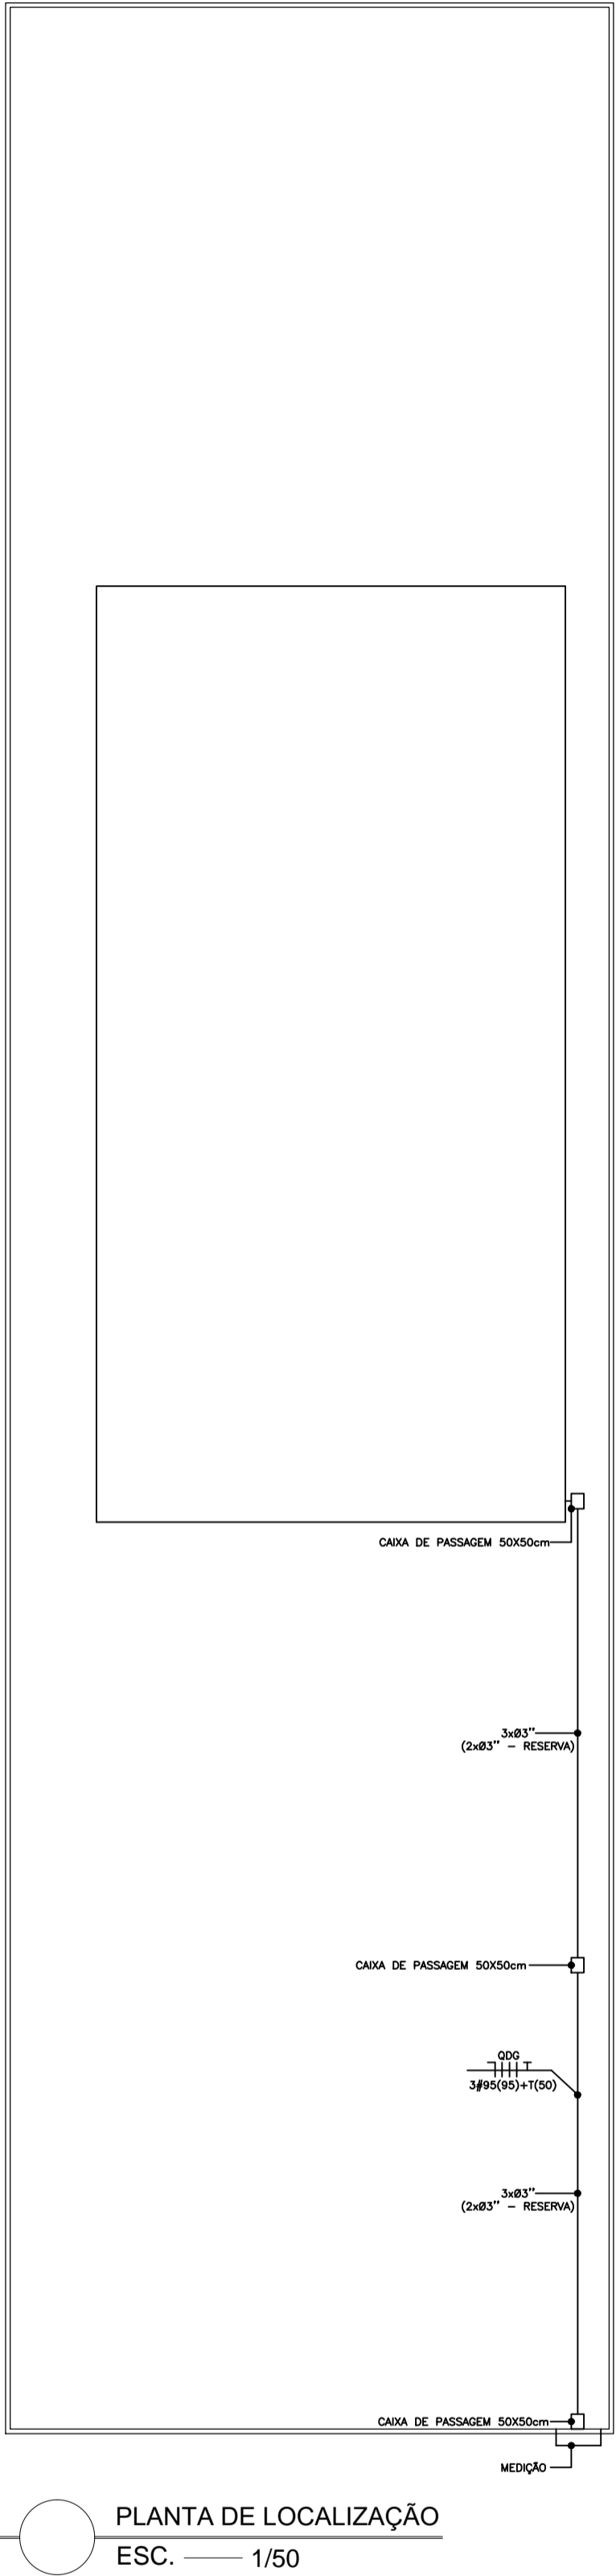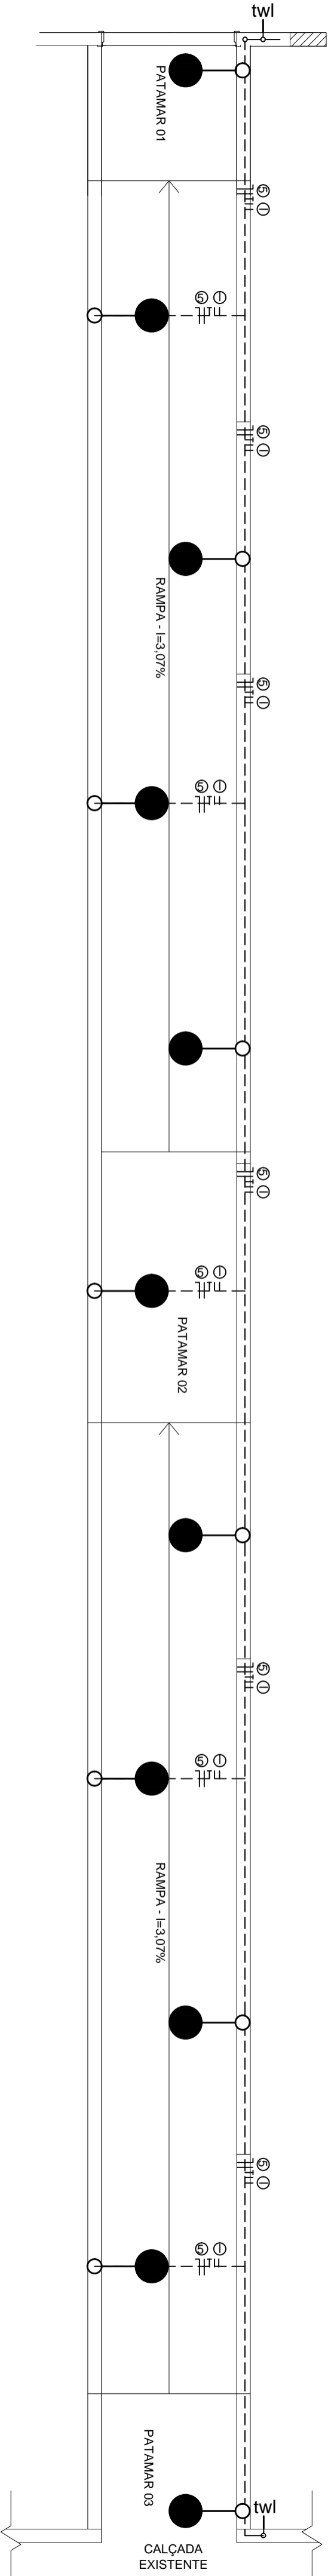

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
ESC. 1/50

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SETOR DE ENGENHARIA RUA LOURENÇO ROLDI Nº 88, BAIRRO SÃO ROQUINHO, SÃO ROQUE DO CANAÃ-ES CEP 29.665-000 - CNPJ: 01.612.865/0001-71 - TEL: (27)3729-1300	
PROJETO ELÉTRICO			
LOCAL: RUA LOURENÇO ROLDI, N° 512, SÃO ROQUINHO		MUNICÍPIO: SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES	
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ			
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAYAN SANTIAGO DA SILVA - CREA 46103/D			
DESENHO:		ÁREA: 375,67m²	
ASSUNTO: ILUMINAÇÃO E PLANTA DE LOCALIZAÇÃO		PRANCHA:	
DATA: FEVEREIRO/2020	ESCALA: INDICADA	FOLHA: A1	02/04